

臺南市天主教聖功女子高級中學 1060208 飲水機保養

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

R0105.05.23

飲用水設備編號	聖功中	登記使用有效期間	年
設備設置單位	天主教聖功女中	連絡電話	
設備負責人		設備管理人	
水源類別	自來水		

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104.12.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.1.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.2.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.5.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.6.27	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.7.19	機台清潔	12.3.4	例行檢查	吳文發	
105.8.24	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.9.30	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.10.25	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.11.25	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.12.20	機台清潔		例行檢查	吳文發	
106.1.17	機台清潔	12.5	例行檢查	吳文發	
106.2.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 水質檢驗於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100mL 6.0CFU/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
日期						

註：
1. 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 非採用自來水者，應採樣水室，每次應檢驗大腸桿菌群；其水室每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 非屬食品之飲水設備用打掃及清潔。
4. 請將水質檢驗紀錄簿一本，並將其檢驗報告存查，其紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

105.4.6 R0105

飲用水設備編號	聖功中	登記使用有效期間	年
設備設置單位	天主教聖功女中	連絡電話	
設備負責人		設備管理人	
水源類別	自來水		

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104.12.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.1.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.2.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.5.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.6.27	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.7.19	機台清潔	12.3.4	例行檢查	吳文發	
105.8.24	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.9.30	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.10.25	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.11.25	機台清潔		例行檢查	吳文發	
105.12.20	機台清潔		例行檢查	吳文發	
106.1.17	機台清潔	12.5	例行檢查	吳文發	
106.2.19	機台清潔		例行檢查	吳文發	

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642


註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 水質檢驗於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100mL 6.0CFU/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
日期						

註：
1. 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 非採用自來水者，應採樣水室，每次應檢驗大腸桿菌群；其水室每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 非屬食品之飲水設備用打掃及清潔。
4. 請將水質檢驗紀錄簿一本，並將其檢驗報告存查，其紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

臺南市天主教聖功女子高級中學 1060208水機保養

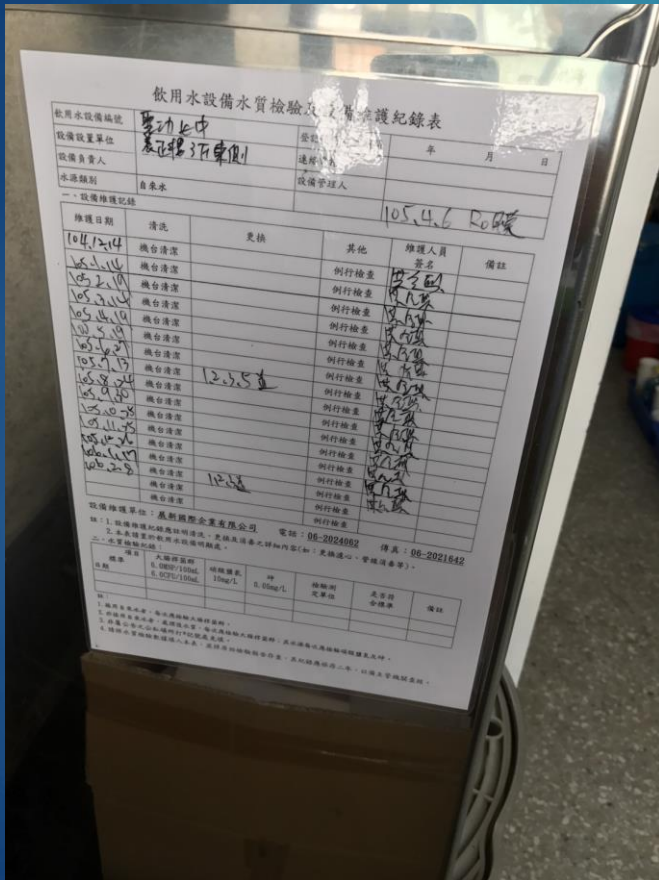

臺南市天主教聖功女子高級中學 1060208 飲水機保養

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號	聖功女中	登記使用者效期間	年	月	日
設備設置單位	美大亮 3F	連絡電話			
設備負責人		設備管理人			
水源類別	自來水				

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104/1/15	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.1.16	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.2.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.5.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.6.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.7.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.8.28	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.9.28	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.11.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.12.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
106.1.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
106.2.8	機台清潔	1. 2 道	例行檢查	吳三政	
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
標準	6.0MP/100mL	10mg/L	0.05pp/L			
日期	6.0CFU/100mL					

註：
1. 檢驗自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 檢驗自來水者，應檢驗水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水質每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 檢驗自來水者，應註明例行檢查日期。
4. 檢驗自來水檢驗紀錄應置於水質檢驗紀錄表內，其紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號	聖功女中	登記使用者效期間	年	月	日
設備設置單位	敏繁樓 1F 五煙/	連絡電話			
設備負責人		設備管理人			
水源類別	自來水				

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104/1/15	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.1.16	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.2.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.5.19	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.6.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.7.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.8.28	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.9.28	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.11.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
105.12.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
106.1.27	機台清潔		例行檢查	吳三政	
106.2.8	機台清潔	1. 2-3 道	例行檢查	吳三政	
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
標準	6.0MP/100mL	10mg/L	0.05pp/L			
日期	6.0CFU/100mL					

臺南市天主教聖功女子高級中學 1060208 飲水機更換濾心



臺南市天主教聖功女子高級中學 1060208飲水機新換濾心

5

