

# 臺南市天主教聖功女子高級中學 1051025飲水機保養



飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

水設備編號	聖功女中	登記使用有效期間	年 月
設置單位	吳誠輝 4F 西側	連絡電話	
負責人		設備管理人	
源類別	自來水		

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104/12/15	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.1.14	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.2.19	機台清潔	CF0 r2	例行檢查	吳誠輝	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.5.19	機台清潔	申勁蓉	例行檢查	吳誠輝	
105.6.23	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.07/13	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.8.26	機台清潔	PP十字濾網	例行檢查	吳誠輝	
105.9.30	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
105.10.28	機台清潔		例行檢查	吳誠輝	
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2. 本表填寫於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	水樣採集時 B. 0.5MP/100ml C. 0.2MP/100ml	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	總餘氯 免費檢	是否符 合標準	備註
日期						

註：  
1. 採樣自來水：每公鐘抽兩次水樣。  
2. 自來水：先開水沖管，每次抽樣輸入水樣時，其水樣每次應抽樣檢驗至足時。  
3. 檢驗自來水：如檢驗自來水，應將水樣於抽樣後立即送檢。  
4. 檢驗自來水：如檢驗自來水，應將水樣於抽樣後立即送檢，其抽樣應於二小時內完成檢驗。

# 臺南市天主教聖功女子高級中學 1051025水機保養



**飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表**

水設備編號	聖功女中	登記使用有效期間	年	月	日
設置單位	臺南市 SF 聖功	連絡電話			
負責人		設備管理人			
水質類別	自來水				

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
10/15	機台清潔		例行檢查	張君	
05.1.14	機台清潔		例行檢查	張君	
05.2.19	機台清潔		例行檢查	張君	
05.3.14	機台清潔		例行檢查	張君	
05.4.19	機台清潔		例行檢查	張君	
05.5.14	機台清潔		例行檢查	張君	
05.6.15	機台清潔		例行檢查	張君	
05.7.27	機台清潔	更換濾網	例行檢查	張君	
05.8.24	機台清潔		例行檢查	張君	
05.9.27	機台清潔		例行檢查	張君	
05.10.26	機台清潔		例行檢查	張君	
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		


設備維護單位：義智國際企業有限公司 電話：06-2024052 傳真：06-2021842

註：1. 設備維護紀錄應詳細填寫，更換及檢查之詳細內容(如：更換濾心、字樣保養等)。  
2. 本表設置的飲用水設備檢驗表。  
3. 檢查紀錄表如下：

項目	水質檢驗	檢驗標準	檢驗日期	是否符 合標準	備註
總硬度	0.0500/100ml	10mg/L			
氯	0.0200/100ml	0.05mg/L			

1. 設備保養標準：每日更換濾心及濾網。  
2. 設備保養標準：義智國際企業有限公司，每日更換濾心及濾網。  
3. 設備保養標準：每日更換濾心及濾網。  
4. 設備保養標準：每日更換濾心及濾網。

# 臺南市天主教聖功女子高級中學 1051025飲水機保養

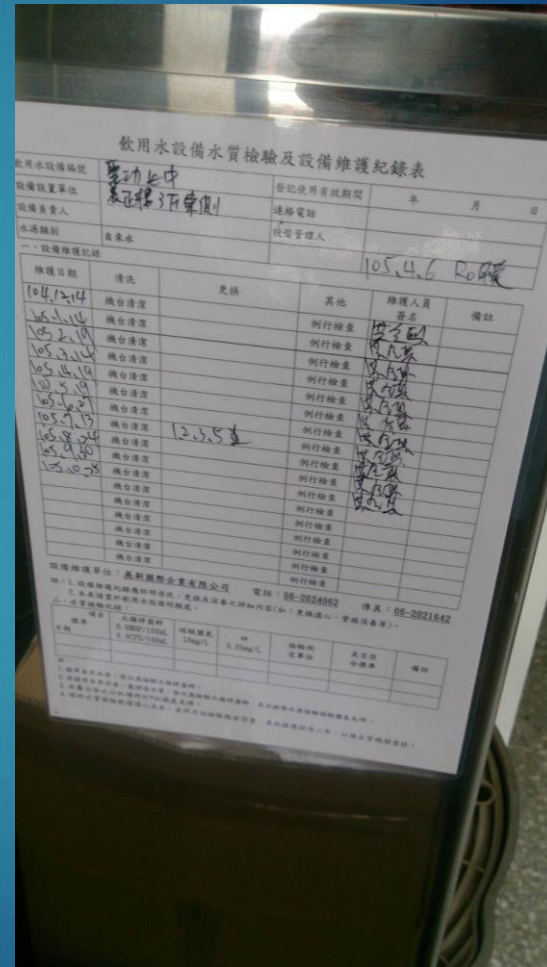



# 臺南市天主教聖功女子高級中學

## 1051025 飲水機保養



**飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表**

飲用水設備編號	聖功女中	登記檢用有效期間	年 月 日
設備設置單位	總務處 2F 事務組	連絡電話	
設備負責人		設備管理人	
水源類別	自來水		

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	其他	維護人員 簽名	備註
104.9.15	機台清潔		例行檢查	王麗君	
105.1.14	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.3.19	機台清潔	C10 x 2	例行檢查	吳允琪	
105.3.14	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.4.19	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.5.19	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.6.23	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.9.17	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.8.24	機台清潔	2F x 2	例行檢查	吳允琪	
105.7.20	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
105.10.25	機台清潔		例行檢查	吳允琪	
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		
	機台清潔		例行檢查		

設備維護單位：晨新國際企業有限公司 電話：06-2024062 傳真：06-2021642

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目	檢驗項目	檢驗標準	檢驗日期	是否符合標準	備註
標準	0. 08MP/100mL	10mg/L			
	0. 0CFU/100mL	0. 05mg/L			
日期					

註：  
1. 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
2. 採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌數，其水質每次應檢驗噸數及MP。  
3. 消毒公佈之檢驗日期以記錄為準。  
4. 請將水質檢驗數據填入本表，並請將檢驗報告存查，其紀錄應保存二年，以備主管機關查閱。

# 臺南市天主教聖功女子高級中學 1051025水機保養

5

